




DETALHE DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO
ESCALA: S E M

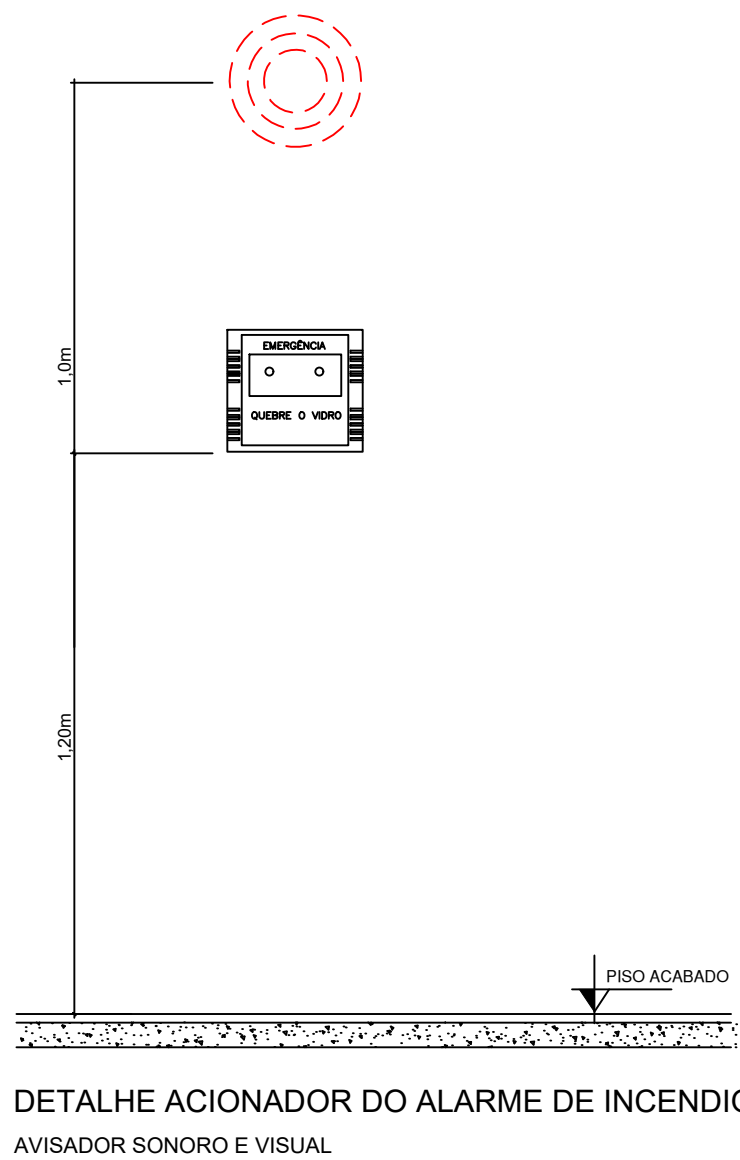


DETALHE AÇIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
AVISADOR SONORO E VISUAL

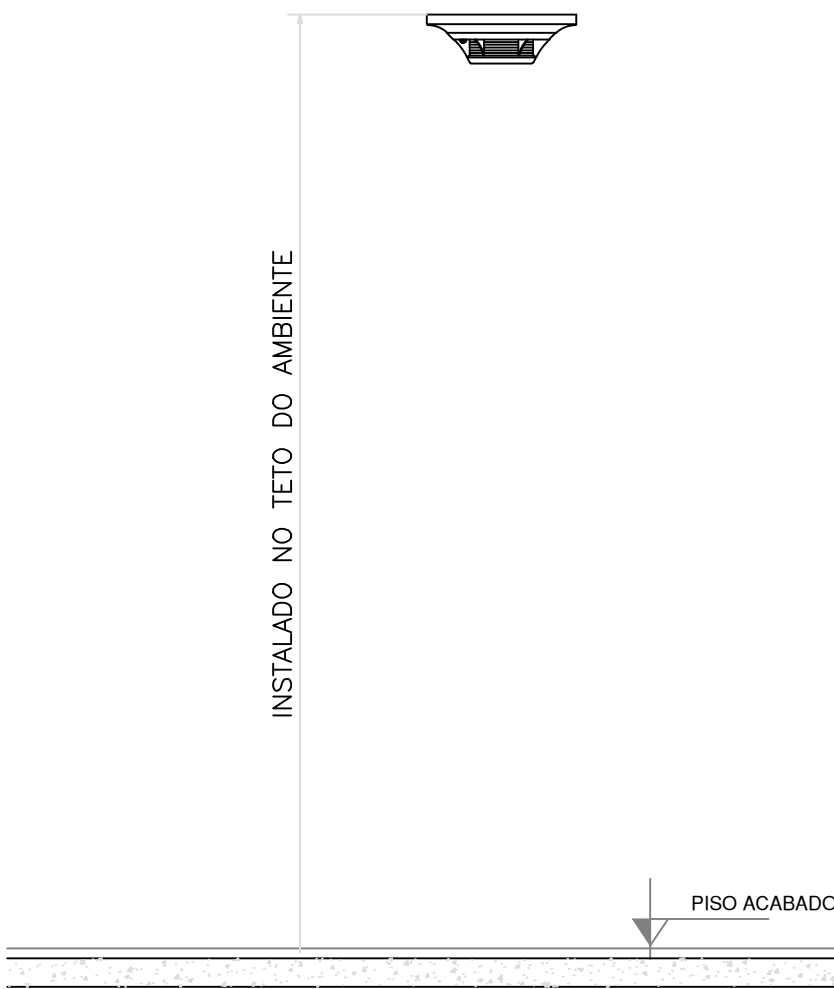

DETALHE DO DETECTOR DE FUMAÇA
ALCANCE RAIOS 6,30M
ESCALA: S E M

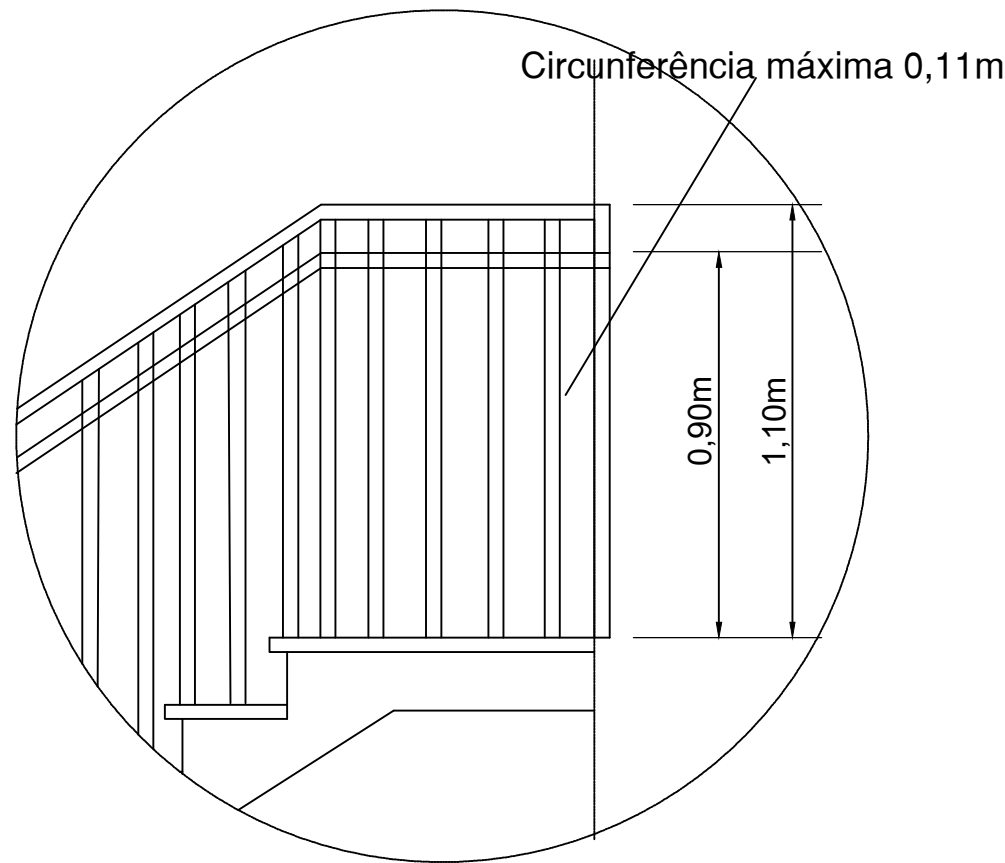




DETALHE DO GUARDA CORPO CENTRAL
ESCALA: S/ ESC

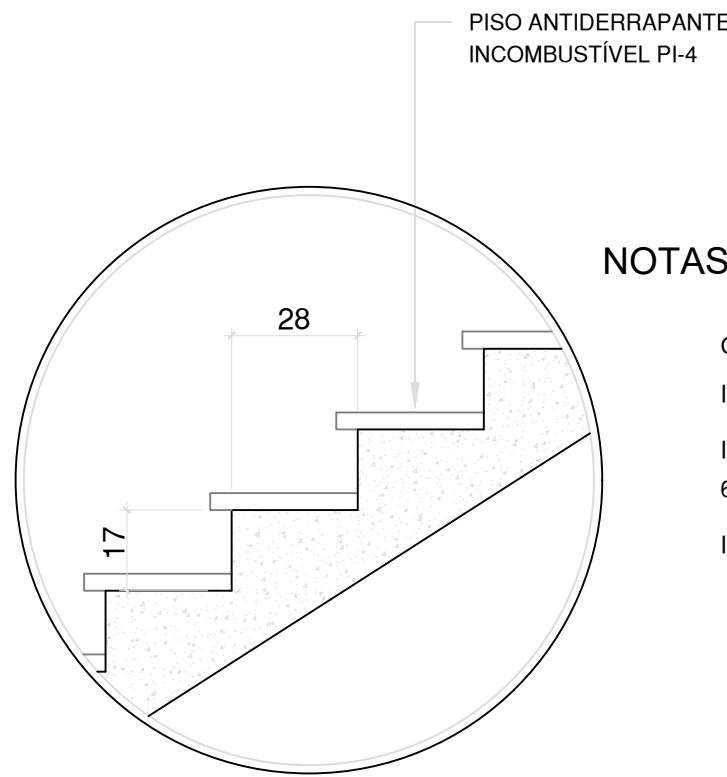


DETALHE DOS DEGRAUS

NOTAS:

- OS DEGRAUS DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTE REQUISITOS:
- I - ESPELHO (h) ENTRE 16 E 18 cm;
 - II - O COMPRIMENTO (b) DIMENSIONADO PELA FÓRMULA:
 $63\text{cm} \leq (2h + b) \leq 64\text{cm}$;
 - III - A SALIÊNCIA PODE SER MENOR OU IGUAL A 0,02m. OS ESPELHOS INCLINADOS TAMBÉM SÃO CONSIDERADOS COMO SALIÊNCIAS;

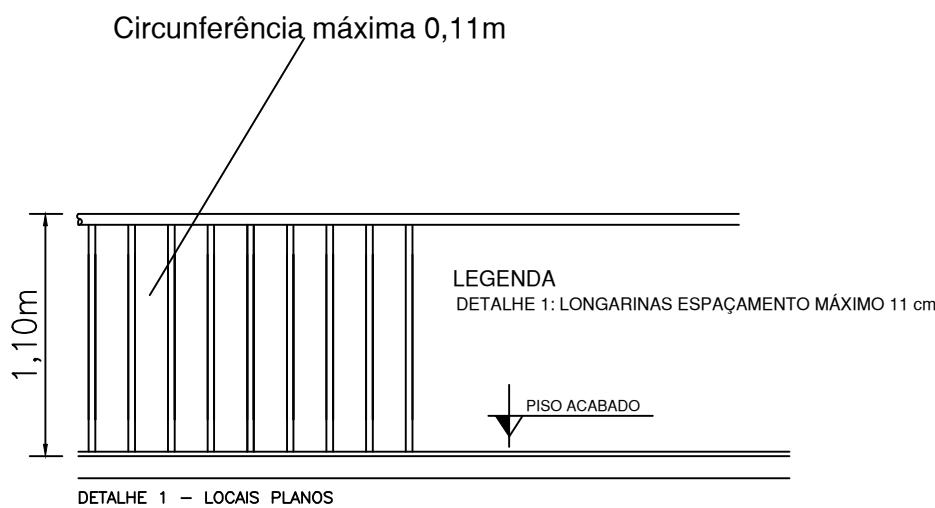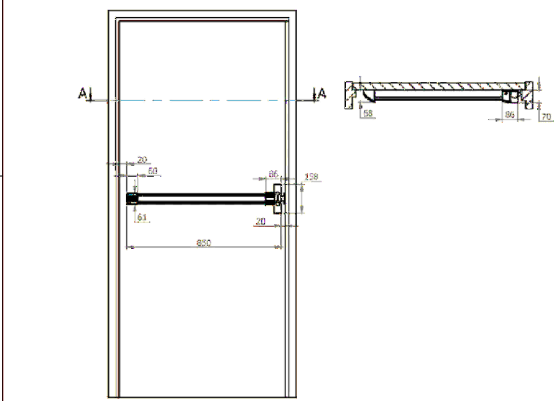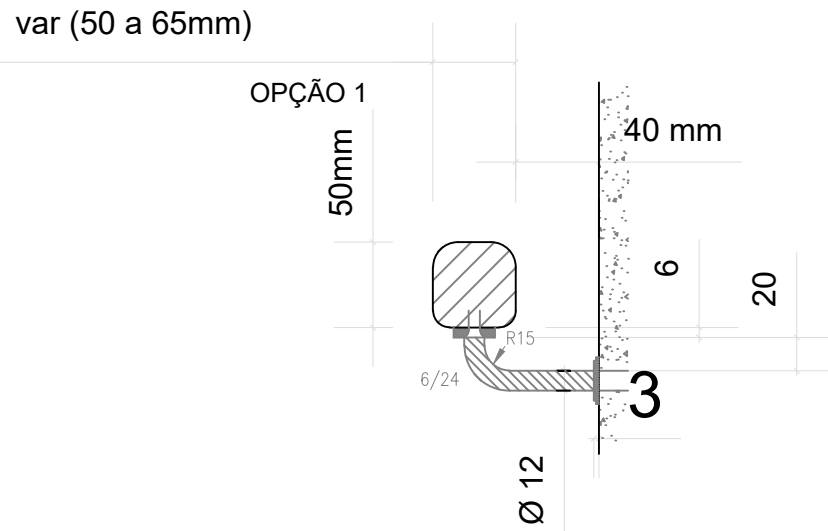


DETALHE 1 - LOCAS PLANOS
DETALHE DO GUARDA CORPO
ESCALA: S/ ESC

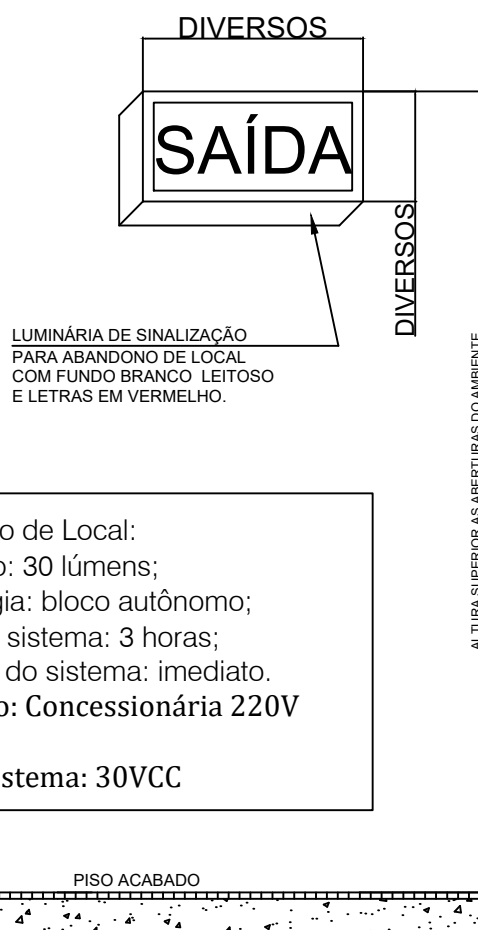


- Sinalização de Abandono de Local:
- a) fluxo luminoso mínimo: 30 lúmens;
 - b) tipo de fonte de energia: bloco autônomo;
 - c) autonomia mínima do sistema: 3 horas;
 - d) tempo de comutação do sistema: imediato.
 - e) Fonte de alimentação: Concessionária 220V Bloco autônomo
 - f) Tensão máxima do Sistema: 30VCC

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
S/ ESC

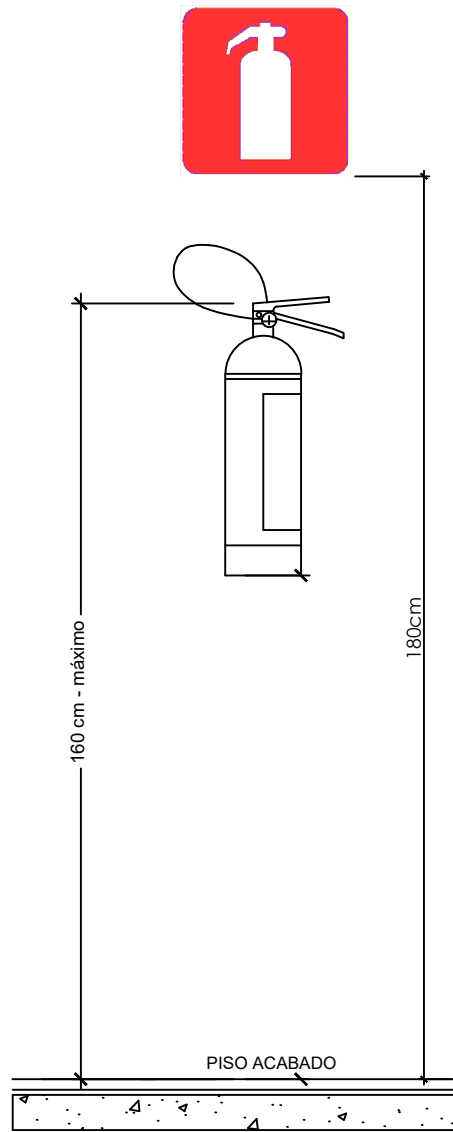


DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

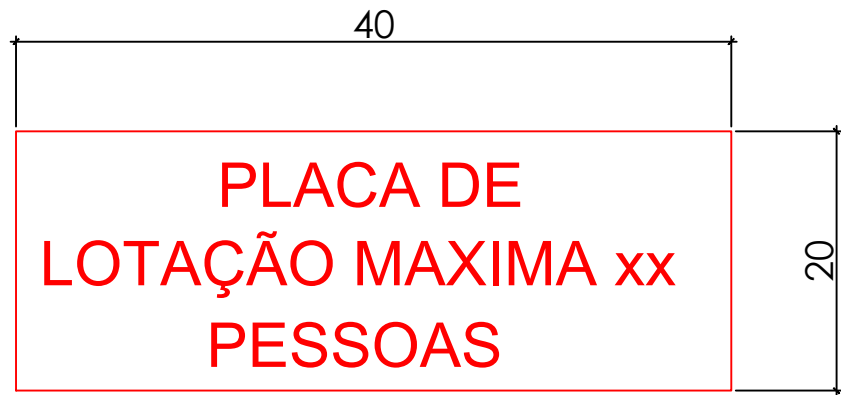


A placa deve atender os requisitos de resistência previstos na NBR 13434, exceto com relação à forma e coloração.


- Sistema de Iluminação de Emergência:
- a) nível de iluminação ao nível do piso: 3 lux em locais planos e 5 lux para locais em desnível
 - b) tipo de fonte de energia: bloco autônomo;
 - c) autonomia mínima do sistema: 3 horas em local de reunião de público;
 - d) tempo de comutação do sistema: imediato;
 - e) Tensão máxima: 30VCC
 - f) Fonte: Bloco autônomo

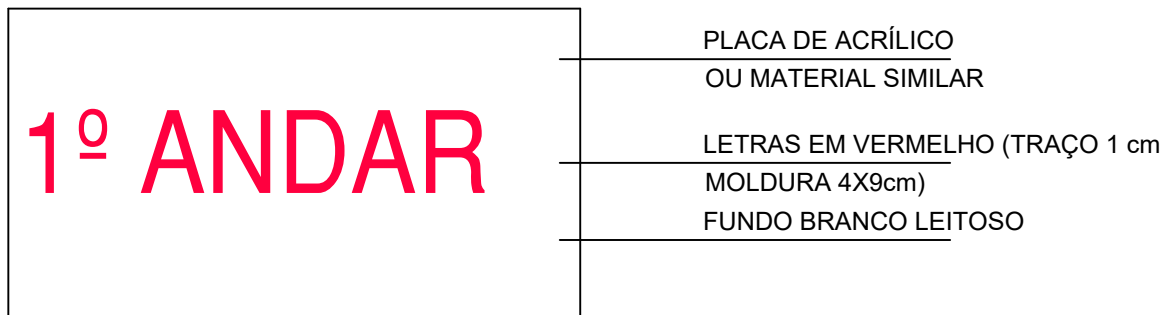

DETALHE DA IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO
ESCALA: S E M

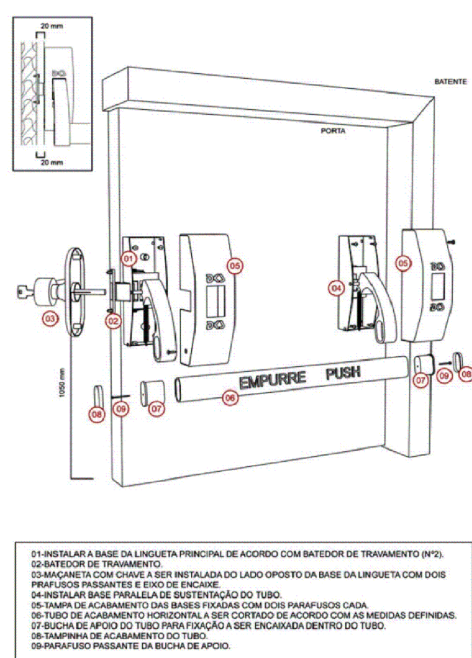

DETALHE BARRA ANTI-PÂNICO
ESCALA: S E M

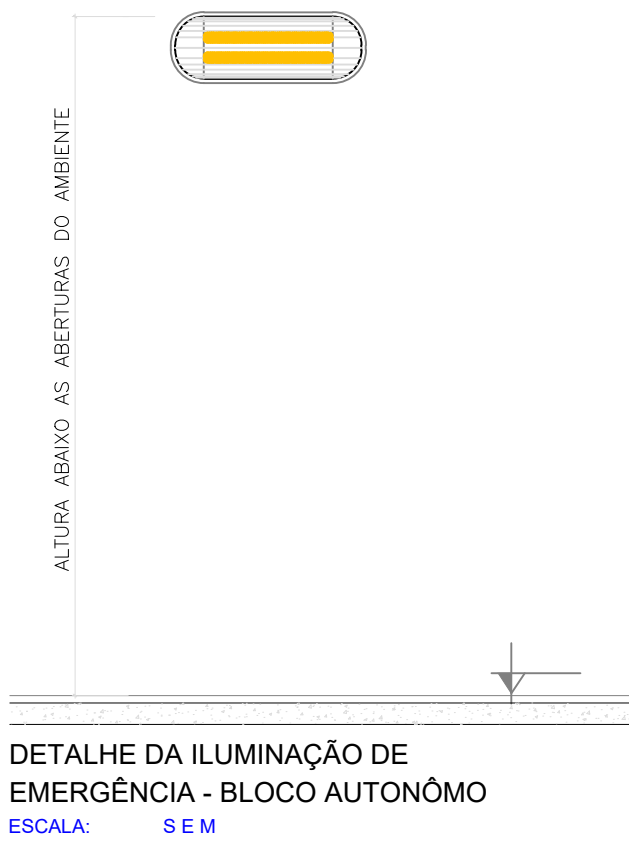

Observações:

- DIVERGÊNCIAS ENTRE COTAS E ESCALA, SEMPRE PREVALECERÃO AS COTAS;
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO;
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, CONFORME LEI FEDERAL 9.610/98, ART 70º, ITENS X E XI ART 5º.

Espaço reservado à Prefeitura ou órgão responsável :

ART: 9283697-0



ESTATÍSTICAS			
Matrícula 2306	Área a Regularizar	2.016,01 m2	
Quadra	Área Terreno	344,85 m2	
Rua	Área Superior	1.792,81 m2	
Bairro	Projeção no solo	1.792,81 m2	
Município	Taxa de ocupação	46,15 %	
Área do lote	Taxa de permeabilidade	53,85 %	
Área a Construir	Coef. Aproveitamento	0,4615	

ASSINATURAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
CPF/CNPJ: 83.074.310/0001-88
PROPRIETÁRIO
ROGÉRIO BENDER 144854-0
AUTOR DO PROJETO CREA

EDIFICAÇÃO
PREVENTIVO 05/2024
PROJETO DATA

DETALHES
REFERÊNCIA
Indicada ESCALA
rhbender DESENHO PRANCHA

Email: rogeriobender.engcivil@gmail.com
Fraiburgo - SC - CEP: 89.580-000 - Fone: (49) 9.9931-0983